

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«04» марта 2024 г., 76240061000209761315

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» марта 2024 г., № 2403/146-76/223/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Ярославская, г Ярославль, ул Бабича, Дом 12, 84852561158, e-mail: info@76.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 14 » марта 2024 г., учетный номер 76240061000209761315.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Старший инспектор ОНДиПР по городу Ярославлю (государственный инспектор города Ярославля по пожарному надзору) Балабан Елена Владимировна, e-mail: balabanev@76.mchs.gov.ru, телефон: +74852561405

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Ярославская, г Ярославль, п Прибрежный, Дом 18а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 85", ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АДРЕСА - ВЫПОЛНИТЕ ЗАПРОС В ЕГРЮЛ

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

В здании МОУ "Начальная школа-Детский сад №85" по адресу: г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 18а, на первом этаже план эвакуации некорректный, обозначения не соответствуют реальности, не актуальная информация о директоре.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

О разработке планов эвакуации людей при пожаре из зданий или сооружений (кроме жилых домов) с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек, которые размещаются на видных местах.

Срок устранения нарушения:

14.03.2025

2. В здании МОУ "Начальная школа-Детский сад №85" по адресу: г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 18а, эксплуатируется СПС и СОУЭ которой требуется капитальный ремонт с возможной заменой, согласно акта испытания средств противопожарной защиты.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

14.03.2025

3. В здании МОУ "Начальная школа-Детский сад №85" по адресу: г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 18а, эксплуатируется

СПС и СОУЭ с превышенным сроком службы, установленной заводом изготовителем.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

14.03.2025

4. В здании МОУ "Начальная школа-Детский сад №85" по адресу: г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 18а не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
Срок устранения нарушения:
14.03.2025
 5. В здании МОУ "Начальная школа-Детский сад №85" по адресу: г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 18а, на первом этаже здания вторая дверь на путях эвакуации не оборудована устройством, обеспечивающим их автоматическое закрывание при пожаре.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 8, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
В противопожарных преградах противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
Срок устранения нарушения:
14.03.2025
 6. В здании МОУ "Начальная школа-Детский сад №85" по адресу: г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 18а, на первом этаже здания в помещении выхода из здания выход на чердак выполнен не через противопожарный люк (дверь). (п. 7.7 СП 4.13130.2013; ст. 1, ст.2 Федеральный закон № 69-ФЗ)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 14, Статья 59, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться устройством пожарных отсеков и секций, а также ограничением этажности или высоты зданий и сооружений.
Срок устранения нарушения:
14.03.2025
 7. В здании МОУ "Начальная школа-Детский сад №85" по адресу: г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 18а, на первом этаже здания в помещении сан.узла выход на чердак выполнен не через противопожарный люк (дверь). (п. 7.7 СП 4.13130.2013; ст. 1, ст.2 Федеральный закон № 69-ФЗ)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 14, Статья 59, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться устройством пожарных отсеков и секций, а также ограничением этажности или высоты зданий и сооружений.
Срок устранения нарушения:
14.03.2025
 8. В здании МОУ "Начальная школа-Детский сад №85" по адресу: г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 18а, на первом этаже ручной пожарный извещатель не обозначен знаком пожарной безопасности, а именно в помещении учительской.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.
Срок устранения нарушения:
14.03.2025
 9. В здании МОУ "Начальная школа-Детский сад №85" по адресу: г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 18а, на первом этаже при выходе из здания ручной пожарный извещатель не обозначен знаком пожарной безопасности.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
-

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.

Срок устранения нарушения:

14.03.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДиПР по городу Ярославлю
(государственный инспектор города Ярославля по пожарному надзору) Балабан Елена Владимировна



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C244457348761E4C7A5AC53C09B7F8BB
Владелец: Балабан Елена Владимировна
Действителен с 08.09.2023 по 01.12.2024

подпись

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)


Старший инспектор ОНДиПР по городу Ярославлю (государственный инспектор города Ярославля по пожарному надзору) Балабан Елена Владимировна, e-mail: balabanev@76.mchs.gov.ru, телефон: +74852561405

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

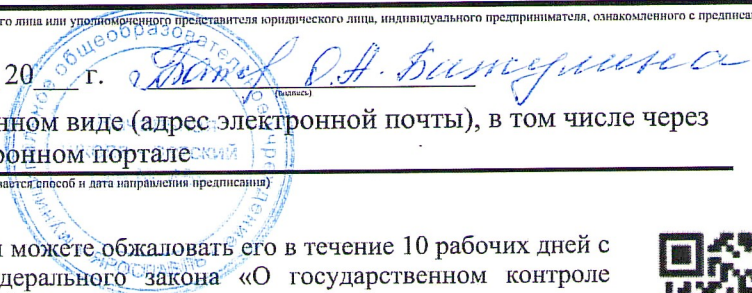

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Старший инспектор ОНДиПР по городу Ярославлю
(государственный инспектор города Ярославля по пожарному
надзору) Балабан Елена Владимировна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C244457348761E4C7A5AC53C09B7F8BB
Владелец: Балабан Елена Владимировна
Действителен с 08.09.2023 по 01.12.2024

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

ПОДПИСЬ